



Основной ввод ~ 380 В, 50 Гц
 Резервный ввод ~ 380 В, 50 Гц
 N

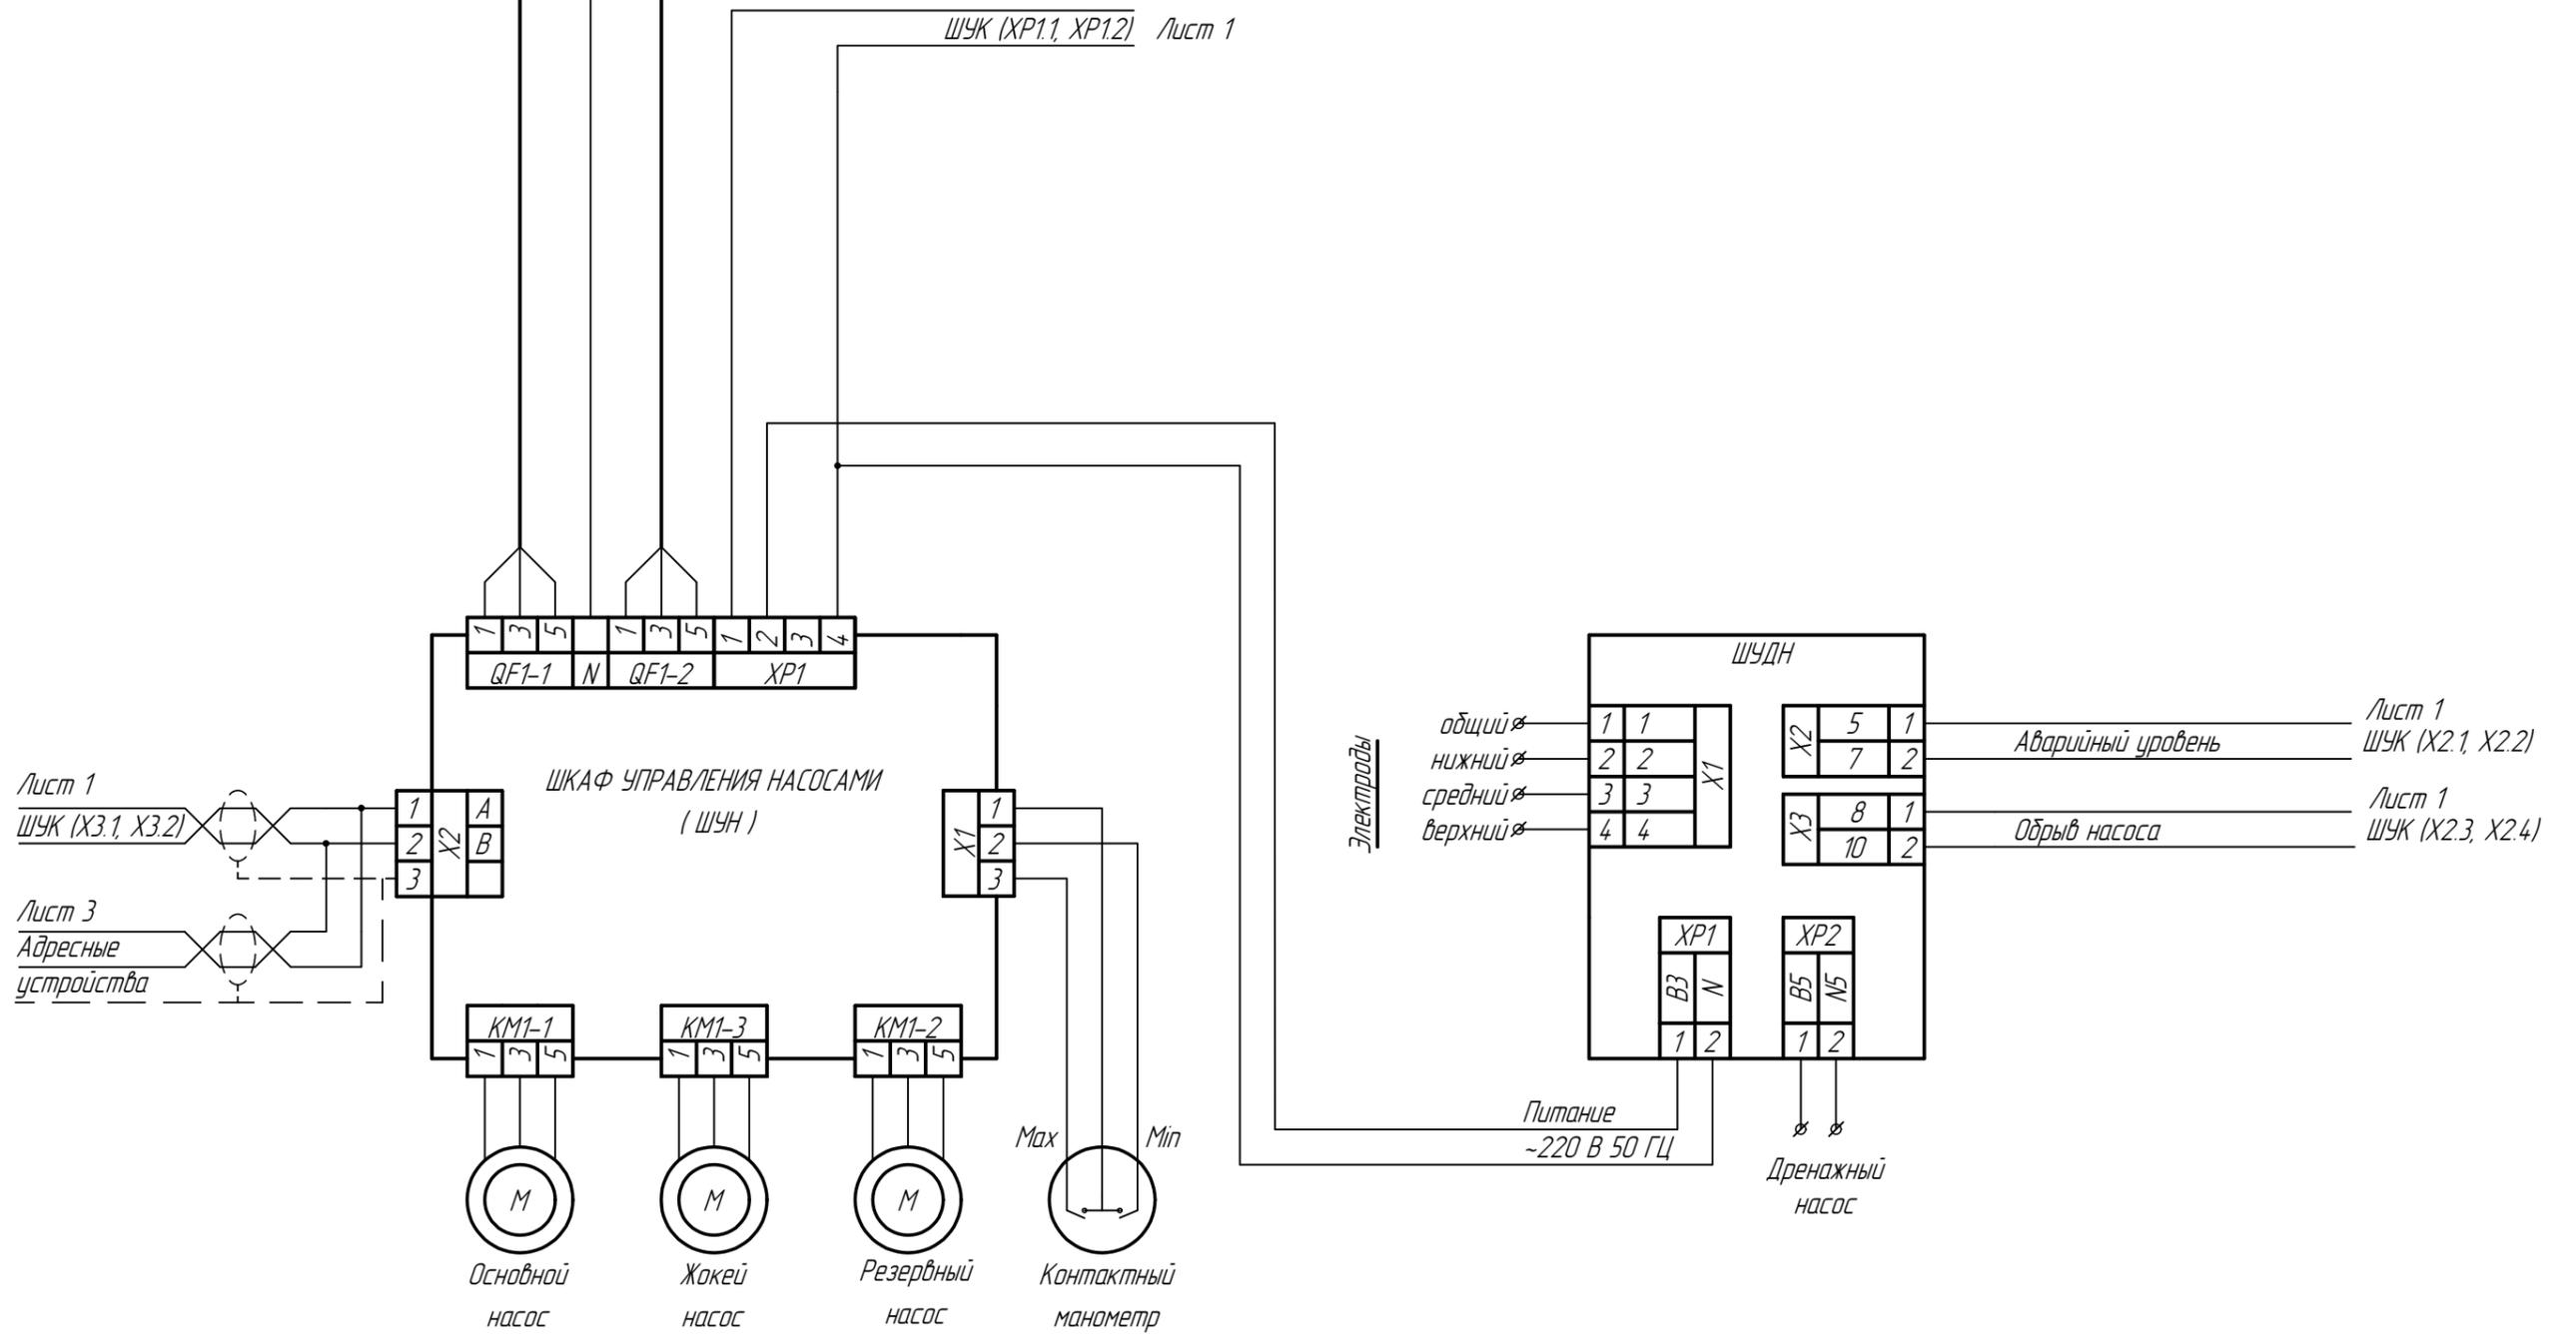


Основной ввод ~ 380 В, 50 Гц
 Резервный ввод ~ 380 В, 50 Гц
 N

Лист 1
 ШУК (X3.4, X3.5)

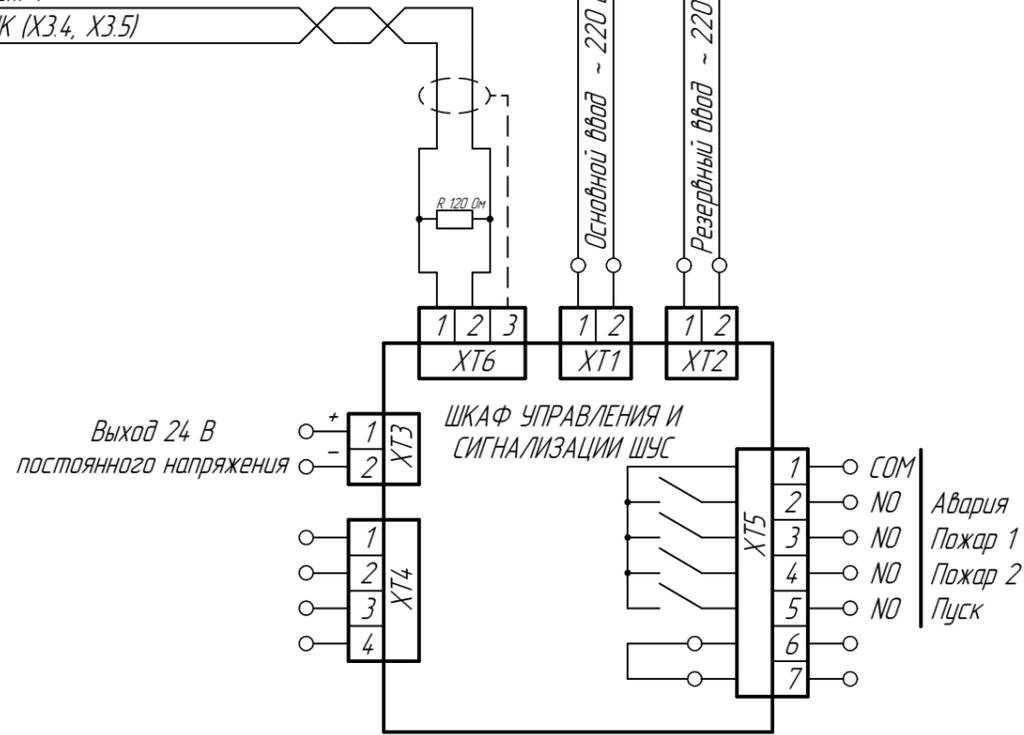

Лист 2
 ШУН (X3.1, X3.2) RS-485

Лист 1
 ШУК (X7.1, X7.2) 24 В постоянного напряжения

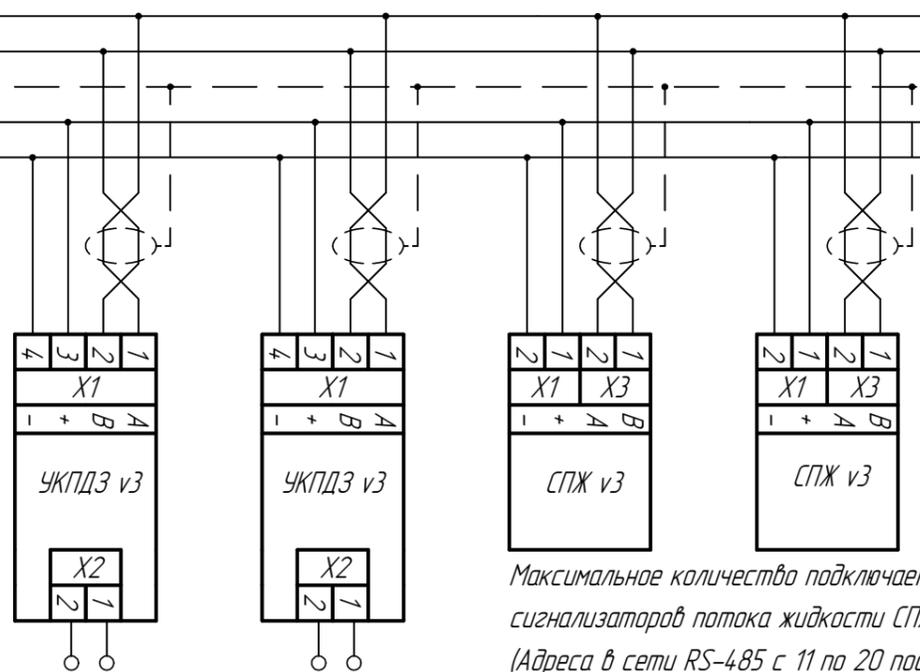

Программируемый* Программируемый*
 Максимальное количество подключаемых адресных устройств контроля положения УКПДЗ v3 - 16 штук
 (Адреса в сети с 51 по 66 последовательно)

Максимальное количество подключаемых сигнализаторов потока жидкости СПЖ v3 - 10 штук
 (Адреса в сети RS-485 с 11 по 20 последовательно)