

Пломбировочная наклейка «ТЕРРА»

Сферы и объекты применения:


Используется для пломбирования объектов, конструктивно состоящих из нескольких компонентов или не имеющих специальных пломбировочных проушин, например: счётчиков, измерительных приборов, датчиков, дверей, эвакуационных выходов, витрин, щитов, ящиков, конвертов, пакетов и т.д.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ НАКЛЕЙКИ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Действия при установке:

1 Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.


2 Приклеивайте наклейку только при температуре поверхности объекта пломбирования выше нуля!

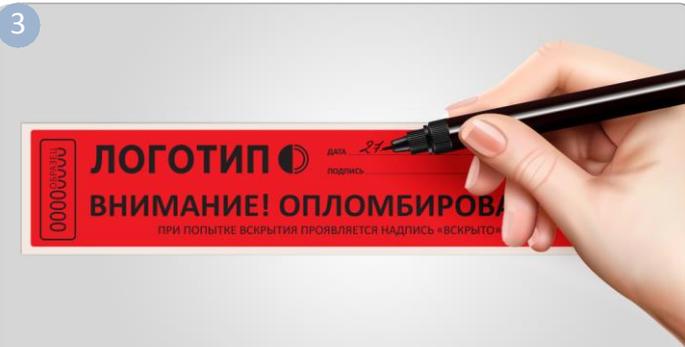

Заполните поля наклейки шариковой ручкой (матовая поверхность) или маркером (глянцевая и матовая поверхность).



Отделите наклейку от бумажной основы.

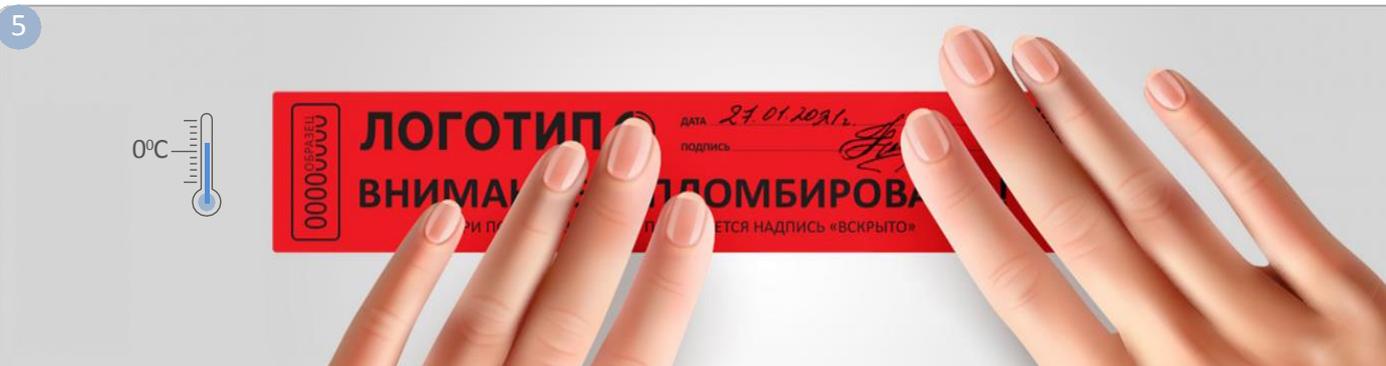

Равномерно, не прилагая избыточных усилий, приклейте наклейку на поверхность без складок и пузырей.


Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломбировочная наклейка выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.


ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ НАКЛЕЙКИ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер наклейки.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип*.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать наклейку.

РУЧНОЙ СПОСОБ

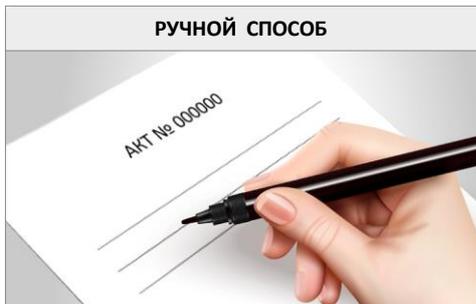

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ

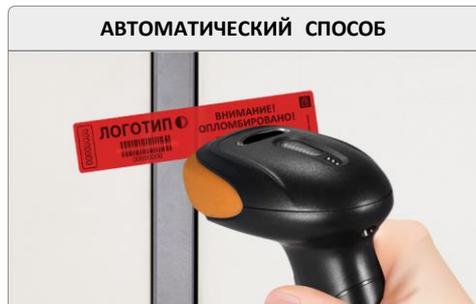

* при наличии



Plomba.by
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПЛОМБИРОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ



Инструкция по проверке и снятию наклейки на следующей странице

Действия при снятии:

Сверьте номер наклейки, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



1. НОМЕР



2. ЛОГОТИП*



3. ЦВЕТ



Проверьте наклейку на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.



1. НЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ
НАДПИСИ:
«ВСКРЫТО!»



2. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА



3. НЕ НАРУШЕНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА НАКЛЕЙКИ



Снимите наклейку.



ЕСЛИ:

Все

Хотя бы один

Составьте акт.

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия наклейки. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте наклейку.

* при наличии

